

Forma 165

cm 216 x 165 h 82

Dati tecnici Technical features

Max contenuto d'acqua
Max water capacity

900 L

Jets idromassaggio
Whirlpool jets

21
mini jets
12
jets

Dati dimensionali Dimensional features

Volume d'imballo
Packaging volume

3.3 m³

Peso a vuoto
Dry weight

241 kg

Peso con acqua
Wet weight

1141 kg

Caratteristiche Elettriche Electrical features

Voltaggio
Voltage

230 V

Amperaggio
Amperage

16 A (220V)

Frequenza
Frequency

50Hz


Motore idro
Whirlpool engine

2.2 kW
1x2 speed

Riscaldatore
Heater


3 kW

Disegno tecnico / Technical drawing

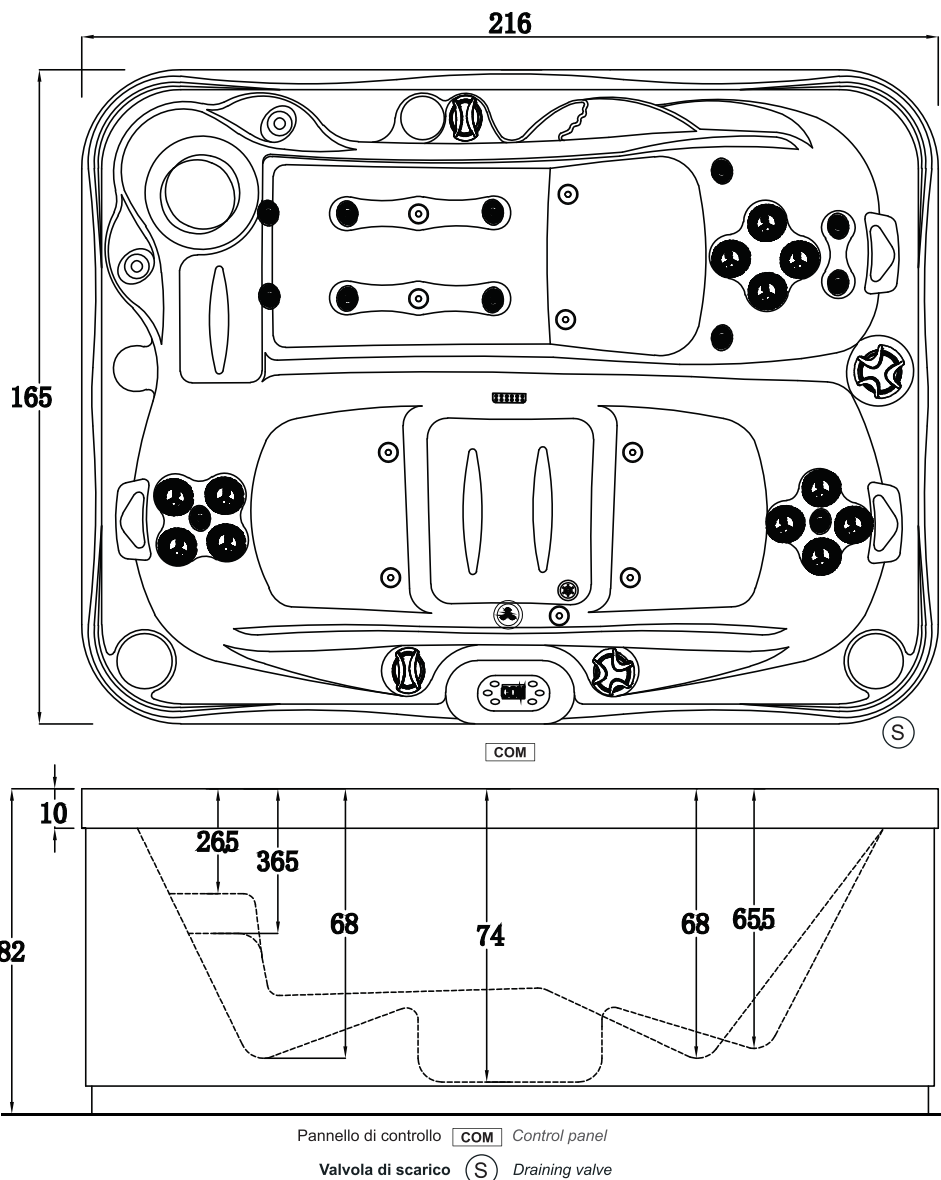

Le misure di ingombro indicate possono variare di ± 1 cm. Tali variazioni non possono costituire motivo di reclamo.
The overall dimensions indicated may vary by ± 1 cm. Such variations shall not be considered grounds for complaint.

Installazioni disponibili / Allowed set up

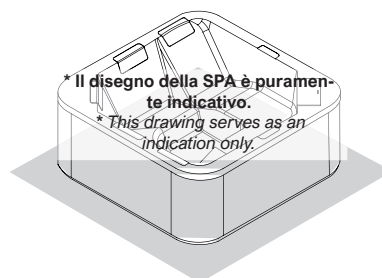


* Il disegno della SPA è puramente indicativo.
* This drawing serves as an indication only.

centrostanza
standalone

Forma 165

cm 216 x 165 h 82

Predisposizioni per l'installazione / Preparation of the installation site

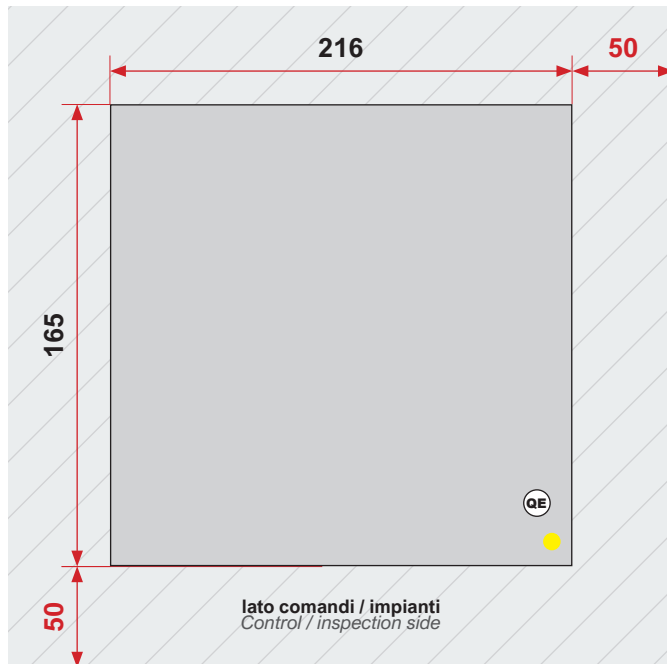

centrostanza : area perimetrale libera obbligatoria 50cm
standalone : mandatory empty perimeter area 50cm



Allaccio alimentazione elettrica

sez. max. cavo 3x6mm² / lunghezza 2m ca

Electrical connection

max. cable section 3x6mm² / approximate length 2m



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina la responsabilità di eventuali problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

Upstream of the plumbing system it is recommended to install filter taps. The company declines all responsibility for any problems resulting from the failure to install the above.

NOTE:


- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme CEE
- La spa dovrà essere collegata ad un sezionatore di rete (interruttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3 mm e ad un RCD (interruttore differenziale) di max. 30mA
- È necessario che nell'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare
- Deve esistere un efficiente impianto di messa a terra
- La spa deve essere collegata all'impianto di messa a terra dell'edificio in maniera permanente
- The electrical installation must comply with EC standards
- The spa must be connected to a network switch (magnetothermal switch) with contacts spaced min. 3 mm and to a RCD (differential switch) of max. 30mA
- The building installation must have a bipolar disconnect device
- There must be an efficient grounding system
- The spa must be permanently connected to the building's grounding system

Forma 165

cm 216 x 165 h 82

Installazione fuori terra / Free-standing installation

centrostanza : area perimetrale libera obbligatoria 50cm
standalone : mandatory empty perimeter area 50cm

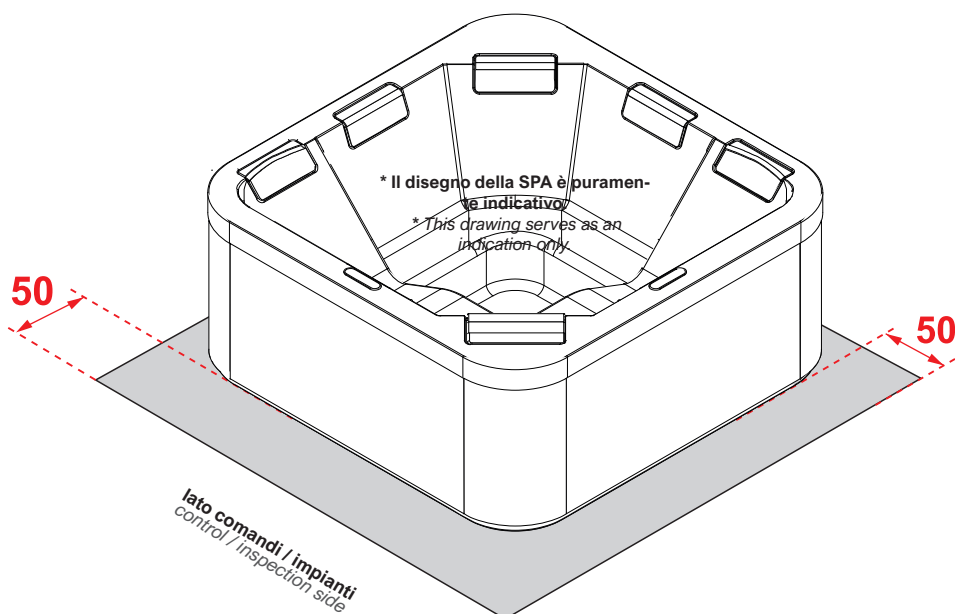

Predisposizione della sede / Preparatin of the installation site

